


第3 政令第9条の取り扱い

第3章 消防用設備等の設置単位

1 用途の按分

用途の按分は、第3-1図の例により算出すること。

(例1)

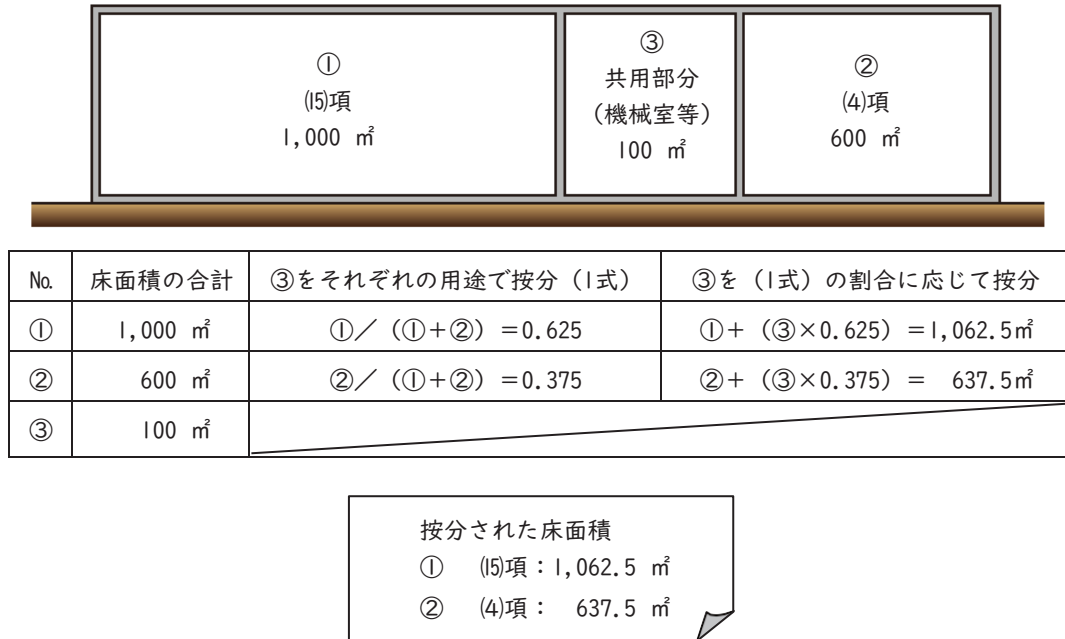


第3-1図

2 建築構造が異なる場合の取り扱い

用途ごとに建築構造が異なる場合、政令第9条の規定により用途ごとに扱うこととする。(第3-2図参照)

(例2)

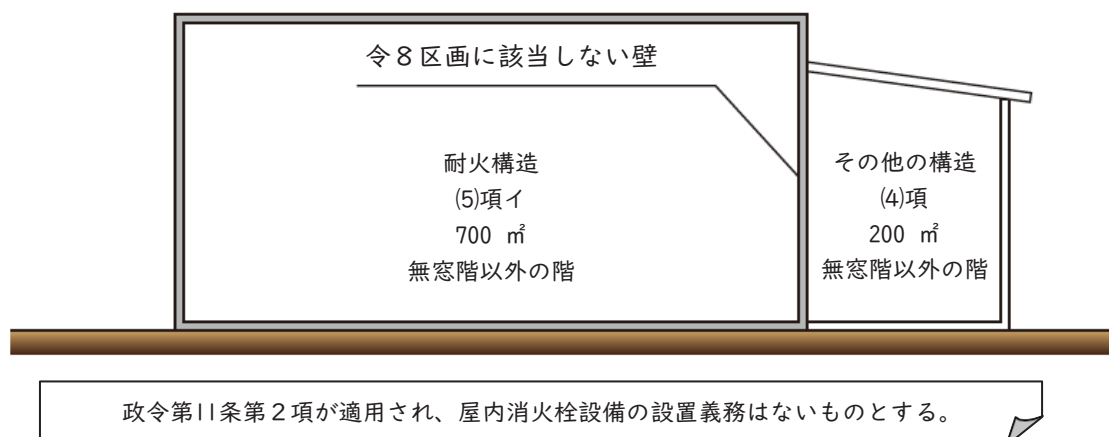

第3-2図

第3章 消防用設備等の設置単位

3 共用される部分がある場合の取り扱い

共用される部分がある場合、当該共用される部分については、それぞれの用途で按分し、消防用設備等の設置を要する部分を求めること。（第3-3図参照）

なお、共用される部分の消防用設備等の設置については、床面積の合計が大となる防火対象物に設置される消防用設備等を設置すること。ただし、政令第9条の規定の適用のないものは、防火対象物全体で判断すること。

（例3）



共用される部分（専用駐車場、機械室）が、各用途に従属するとみなされる床面積

用途	床面積の合計	按分計算		従属する床面積
(4)項	4,000 m²	$4,000 / (4,000 + 8,000 + 4,000) = 0.25$	$2,000 \times 0.25 = 500$	500 m²
(5)項イ	8,000 m²	$8,000 / (4,000 + 8,000 + 4,000) = 0.50$	$2,000 \times 0.50 = 1,000$	1,000 m²
(15)項	4,000 m²	$4,000 / (4,000 + 8,000 + 4,000) = 0.25$	$2,000 \times 0.25 = 500$	500 m²

地階部分（共用される部分）に設置する消防用設備等については、床面積の合計が大となる(5)項イに必要な消防用設備等を設置すること。そのため政令第28条第1項第3号は適用されず、排煙設備の設置義務はないものとする。

第3-3図

第3章 消防用設備等の設置単位

4 非常電源の取り扱い

複合用途防火対象物の消防用設備等の非常電源は、当該用途ごとに判断して、特定用途に供される部分の床面積の合計が1,000㎡未満の場合、当該用途に供される部分に設置する非常電源は、非常電源専用受電設備、自家発電設備、蓄電池設備又は燃料電池設備とすることができる。


ただし、政令第9条の規定の適用のないものは、防火対象全体で判断すること。

5 一般住宅の取り扱い

第2章第1政令別表第1に掲げる防火対象物の取り扱い8により、一般住宅の用途に供される部分を2以上の政令別表第1(1)項から(15)項までに掲げる防火対象物（以下この項において「政令別表対象物」という。）の用途に供される部分の床面積に応じて按分した場合は、床面積の大なる政令別表対象物に設置される消防用設備等を設置すること。（第3－4図参照）

ただし、政令第9条の規定の適用のないものは、防火対象全体で判断すること。

（例4）

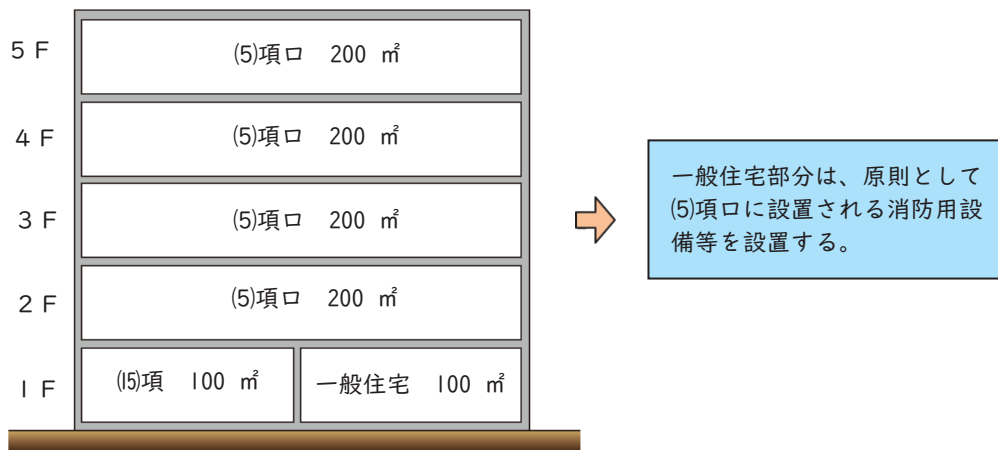

	用途	床面積	床面積の合計	用途の割合
政令別表対象物	(5)項口	800 ㎡	900 ㎡	$800 \text{ ㎡} \div 900 \text{ ㎡} \div 89\%$
	(15)項	100 ㎡		$100 \text{ ㎡} \div 900 \text{ ㎡} \div 11\%$
一般住宅		100 ㎡	100 ㎡	

住宅をそれぞれの用途の専有部分の面積に応じて按分する。

$$\cdot (5) \text{項口} \quad 100 \text{ ㎡} \times 0.89 = 89 \text{ ㎡} \quad \rightarrow 800 \text{ ㎡} + 89 \text{ ㎡} = 889 \text{ ㎡}$$

$$\cdot (15) \text{項} \quad 100 \text{ ㎡} \times 0.11 = 11 \text{ ㎡} \quad \rightarrow 100 \text{ ㎡} + 11 \text{ ㎡} = 111 \text{ ㎡}$$

○一般住宅部分は、原則として(5)項口に設置される消防用設備等を設置する。

第3－4図